


Distanze minime da rispettare per una corretta installazione dei serbatoi di gpl di capacità fino a 13 mc (in metri)

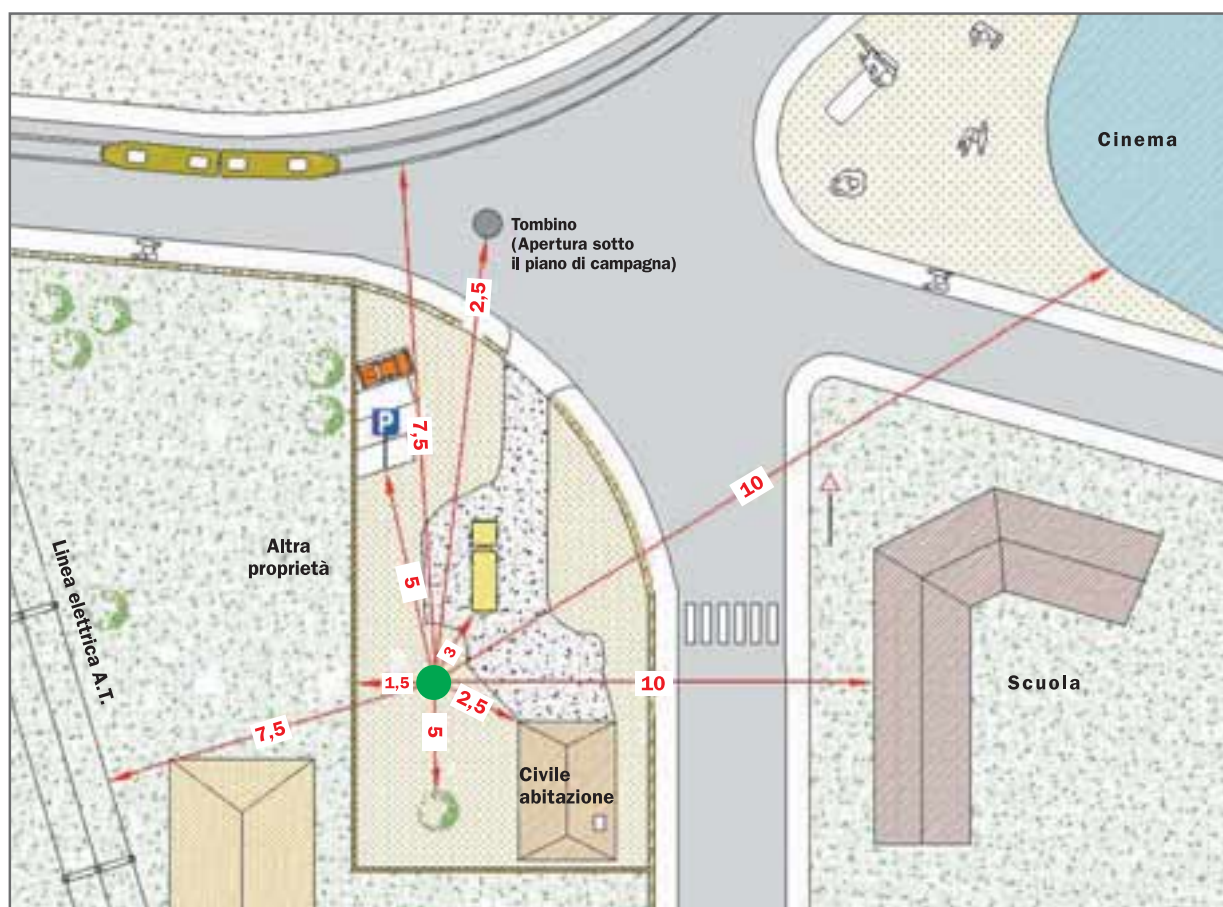

● serbatoio gpl

Distanze minime da rispettare per i serbatoi interrati

- Confini di proprietà 1,5m
- Linee elettriche alta tensione 7,5m
- Fabbricati 2,5m
- Scantinati e aperture sotto il piano di campagna 2,5m
- Linee ferroviarie e tranviarie 7,5m
- Luoghi di riunione (es. scuole, cinema) 10m
- Parcheggi 5m



MODELLO	1000 LITRI O	1000 LITRI V	1650 LITRI V	1750 LITRI O	2750 LITRI O	5000 LITRI O	12500 LITRI O
misure basamento	1350x700 H = 100	ø 1020 H = 150	ø 1220 H = 140	1800x1015 H = 110	gettare in opera	gettare in opera (*)	gettare in opera (*)
diametro corpo	ø 800	ø 1000	ø 1200	ø 1000	ø 1200	ø 1200	ø 1700
altezza installazione	1400	2000	2280	1530	1850	1850	2350
peso zavorra in kg.	2 pz X 320	310	390	400	-	-	-
peso totale kg.	900	530	790	845	640 + cls	1040 + cls	3000 + cls

(*) Istruzione e disegno allegati al serbatoio

SCAVO NECESSARIO							
larghezza mm	1400	1600	1800	1600	1800	1800	2300
lunghezza	2800	1600	1800	3100	3400	5350	6500
altezza	1320	1900	2180	1450	1770	1770	2400